

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о продостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«07» мая 2024 г., 74240061000210506249 (415)

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Челябинской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Челябинская, г Челябинск, ул Тагильская, Дом 24А, тел. 83517912964, e-mail: ondchel@74.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 07 » мая 2024 г. № 2405/003-74/448/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 352
Г. ЧЕЛЯБИНСКА", адрес юридического лица: 454010, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ЧЕЛЯБИНСК, ЛИТОВСКАЯ УЛИЦА,
8, А ИНН 7449020213

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), и/л индивидуальный номер налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. В здании детского сада оповещатели расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя (фактически оповещатели установлены вплотную к потолку) (основание: глава 19, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25 марта 2009 № 173).
2. В помещениях спален во всех группах на 1 и 2 этажах для отделки пола применены декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1 (фактически линолеум. Документы, подтверждающие соответствие отделочных материалов классу пожарной опасности, не предоставлены) (основание: п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).134
3. В коридоре между гр. «Анютины глазки» и «Гвоздичка» для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2 (фактически пластиковые панели. Документы, подтверждающие соответствие отделочных материалов классу пожарной опасности, не предоставлены) (основание: п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
4. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания (документы, подтверждающие факт проведения эксплуатационных испытаний, не предоставлены) (основание: п.п «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).

(принадлежит описанию, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организация, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушению обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 4, глава 19, статья 84
Обязательное требование
Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.
2. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 7, глава 30, статья 134
Обязательное требование

В спальнях помещений не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

3. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 7, глава 30, статья 134
Обязательное требование
В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
4. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 17 Правил, подпункт б
Обязательное требование
Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

(указываются название действия (действия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушению обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:


На объекте защиты по адресу: г. Челябинск, ул. Литовская, 8 А: 1. В здании детского сада разместить оповещатели на расстоянии не менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя; 2. В помещениях спален во всех группах на 1 и 2 этажах выполнить отделку пола с применением декоративно-отделочных материалов с показателями пожарной опасности не выше, чем В2, Д2, Т2, РП1; 3. В коридоре между гр. «Анютины глазки» и «Гвоздичка» для отделки стен не применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2; 4. Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания.

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указываются ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору) Прыкин Андрей Николаевич

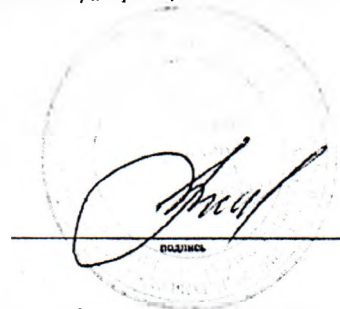

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

Курышкина Элина Раисовна - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору) телефон: +73512547271, E-mail: kuryshkinaer@74.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

